


INSTALLATION DU STAND

Respectez ces quelques consignes pour une utilisation optimale et sécurisée.


Nos stands sont conçus pour être installés par 2 personnes.

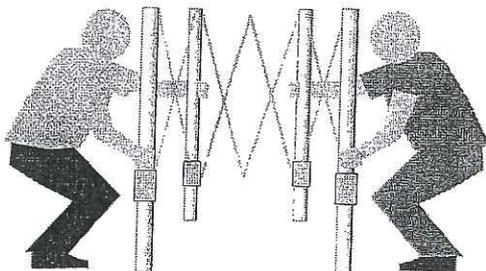


1- DÉPLOIEMENT DE LA STRUCTURE

Placez-vous sur la largeur de l'abri, l'un en face de l'autre. Saisissez les poteaux et écartez-les à bout de bras puis reposez-les.

Placez vos mains au niveau des croisillons situés au centre

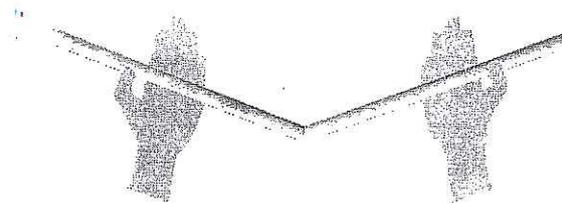

soulevez et reculez simultanément :
l'ABRI se déploie.


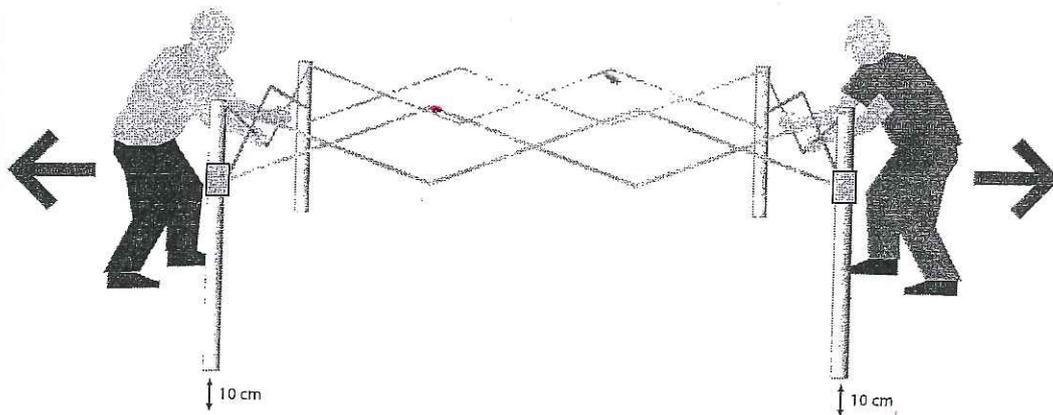


Tirez jusqu'au déploiement maximum (le toit doit avoir 90% de sa forme).

2 - VERROUILLAGE DE LA CHARPENTE

La charpente déployée au maximum, les coulissants peuvent être clipsés.


Il y a 4 blocages à effectuer, 1 sur chaque pied.

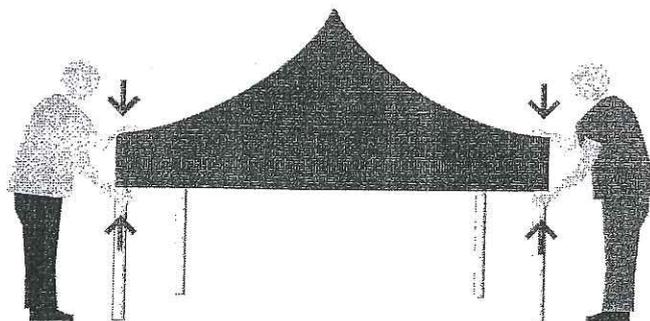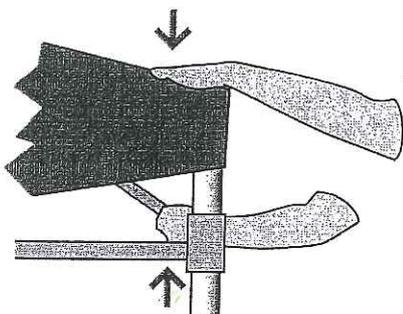


Une fois la charpente bloquée, le toit du stand a pris sa forme finale.

3 - PIEDS TELESCOPIQUES REGLABLES

Placez-vous sur la largeur du stand et soulevez-le simultanément pour faire descendre la partie inférieure des pieds.


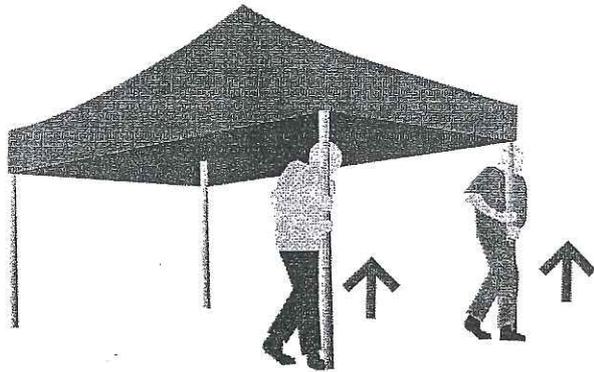


déverrouillez les pieds en appuyant sur la bille.

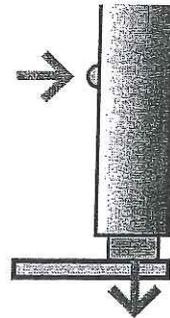

4 - POUR REFERMER LE STAND :


- descendez les pieds d'angles 2 par 2 simultanément
- débloquent les 4 coulissants en appuyant sur la bille de chaque blocage
- saisissez l'abri comme lors de l'installation et rapprochez-vous, le stand se referme.

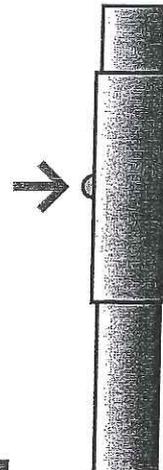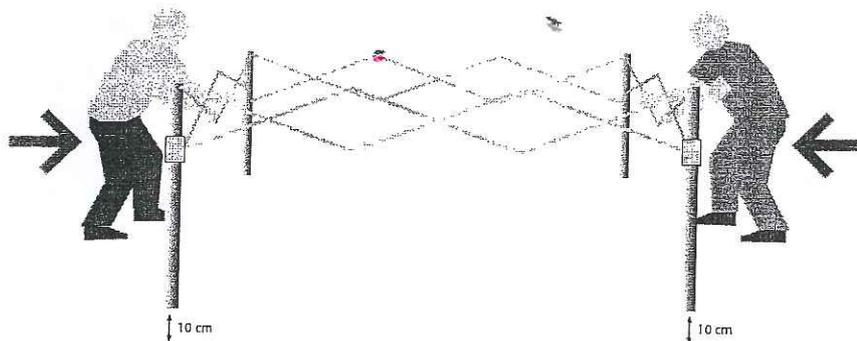

5 - ARRIMAGE SECURITE

Conseil à respecter

Chaque structure doit être arrimée avec poids de lestage et kit haubanage.

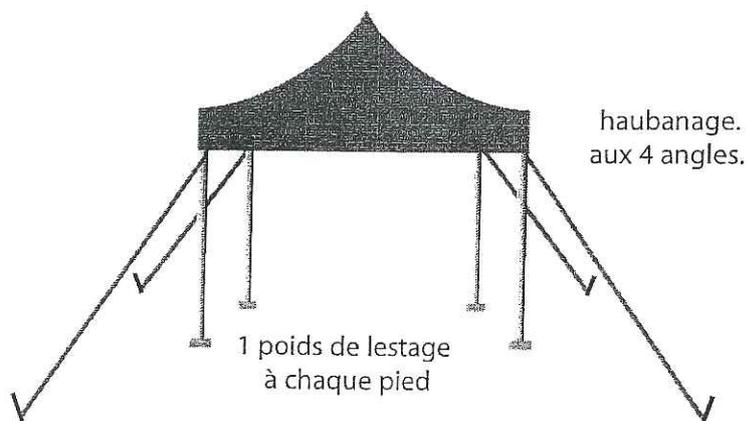

**PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU
D'UN MATERIAU PREVU A L'ARTICLE 5
DE L'ARRÊTE DU 21 NOVEMBRE 2002
Valable 5 ans à partir de la date de délivrance**

PROCES-VERBAL N° 12-00416 L

et 1 annexe de 3 pages

MATERIAU présenté par : Endutex - Revestimentos Têxteis, S.A.
Rua da Baiona, n°22
4795-784 VILARINHO STS - Portugal

MARQUE COMMERCIALE : IBIZA M2

DESCRIPTION SOMMAIRE : Tissu Polyester (26% de la masse totale) avec enduction PVC ignifugé dans la masse sur les deux faces (74% de la masse totale)
Masse surfacique nominale : 450 g/m²
Epaisseur nominale : 0.39 mm
Coloris : Divers

RAPPORT D'ESSAI : N° 12-00416 du 09/02/2012

NATURE DES ESSAIS : Brûleur électrique

CLASSEMENT : **M 2**

DURABILITE du classement (Article 5 de l'annexe 2) : non limitée a priori.

Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai annexé.

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L.115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

NOTA : Sont seules autorisées les reproductions intégrales et par photocopie du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal de classement et rapport d'essai annexé.

A Lyon, le 09/02/2012

Directeur ou son représentant
Jacques – Hervé LEVY



ACCREDITATION
N° 1-0101*
PORTEE
COMMUNIQUEE
SUR DEMANDE